

0/2 A DE LOIRE

0/2 ROULE LAVE

Producteur :
Pétrographie : ALLUVIONS
Elaboration : ROULE LAVE

Utilisateur : CONTROLE INTERNE
Jussy
58220 CIEZ

Partie contractuelle

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire

Norme

Catégorie

0	2
---	---

Norme XP P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139


Code A1 2008 (30/12/2008)

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	1.4D	2D	FM	W
Etendue			40		40	10			0.6	
Concentration U	1		2		4	2	1	0	0.15	
f.S.S.+U	4.0		42		89	100			3.35	
f.S.S.	3.0		40		85	99			3.20	
f.S.I.			0		45	89	95	100	2.60	
f.S.I.-U			0		41	87	94	100	2.45	

Partie informative
Résultats de production

du 01/07/08 au 17/12/08

	0.063	0.125	0.25	0.5	1	2	2.5	4	FM	W
Maximum	0.3	2	5	35	74	99	100	100	3.19	18.2
σ+1.25σEcart-type	0.2	1	5	31	71	98	100	100	3.16	13.0
Moyenne Xf	0.1	0	4	27	67	96	100	100	3.06	8.8
σ-1.25σEcart-type	0.0	0	3	23	63	95	99	100	2.96	4.6
Minimum	0.0	0	2	21	61	94	99	100	2.90	3.4
Ecart-type	0.07	0.3	0.8	3.5	3.2	1.1	0.2	0.0	0.080	3.40
Nombre de résultats	25	25	25	25	25	25	25	25	25	26
Unité	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Norme									EN 12620 art. 84 (3/10/08)	NF EN 1067-5

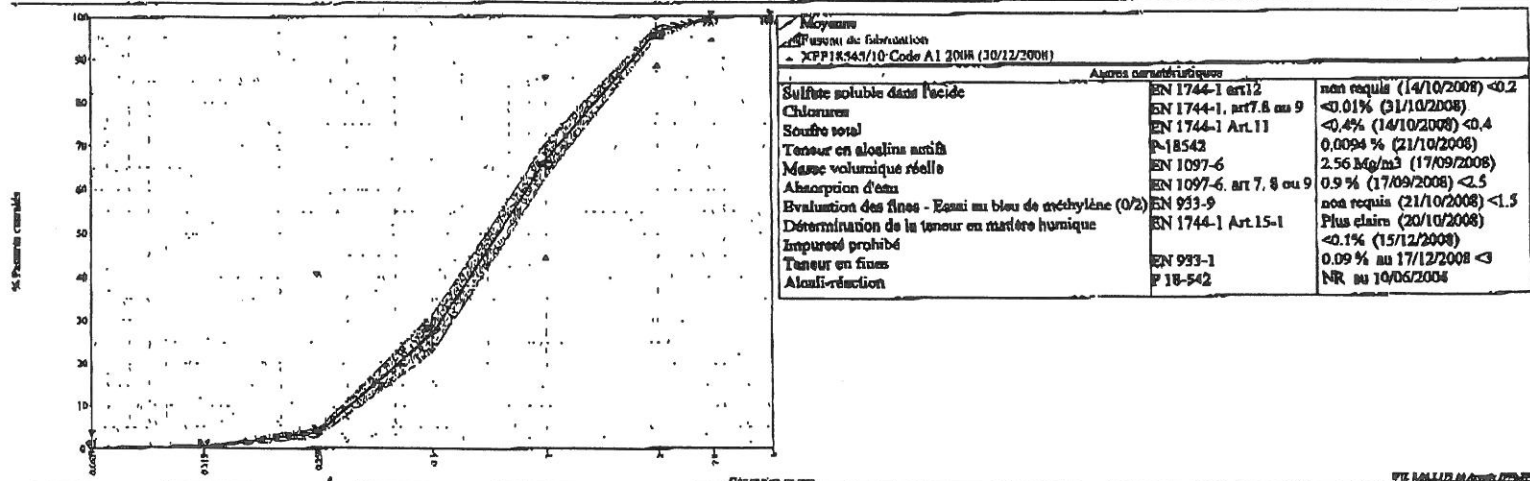

HM. DELACOURT, Resp. Laboratoire

Delacourt